

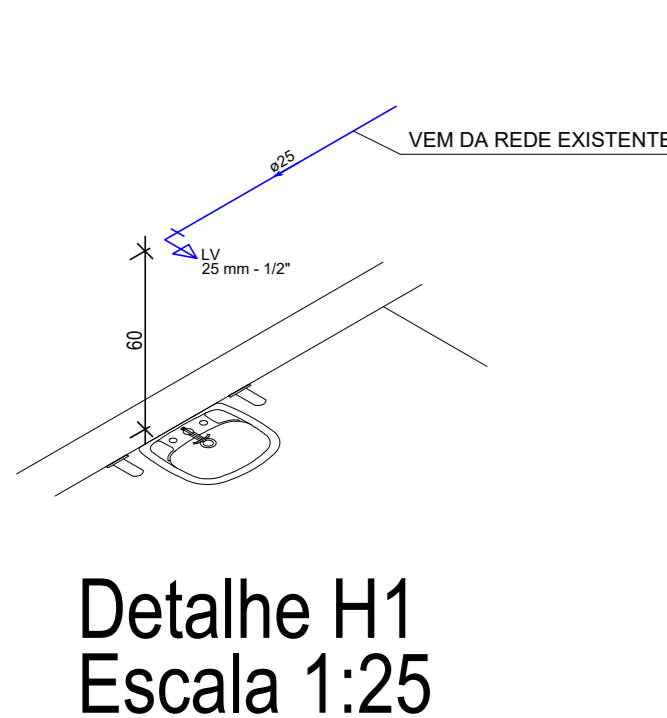


OBSERVAÇÃO:
O PROJETO HIDROSSANITÁRIO FOI DESENVOLVIDO COM AS INFORMAÇÕES DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO E PROJETO DE ARQUITETURA. PARA AS ADEQUAÇÕES DOS BANHEIROS, A ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA DEVERÁ SER FEITA PELA PRUMADA DA REDE DE ÁGUA EXISTENTE E O DESTINO DO ESGOTO DEVERÁ SER A REDE EXISTENTE.

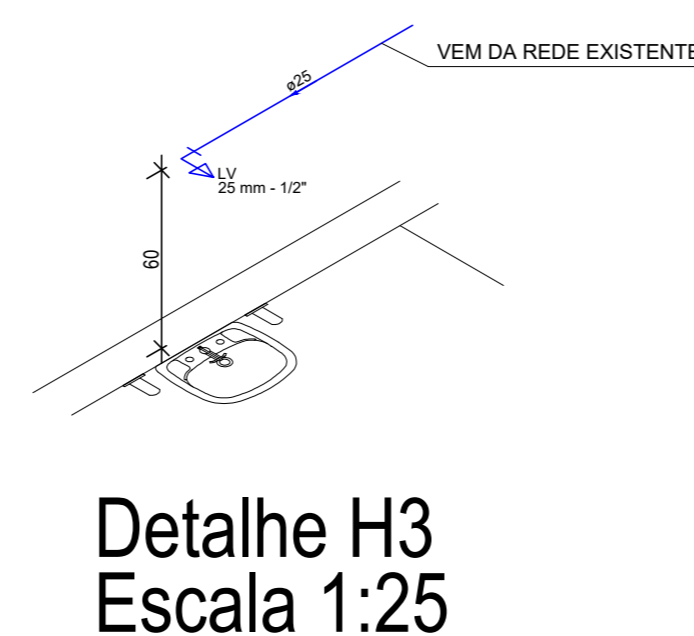

SANIT. FUNC.

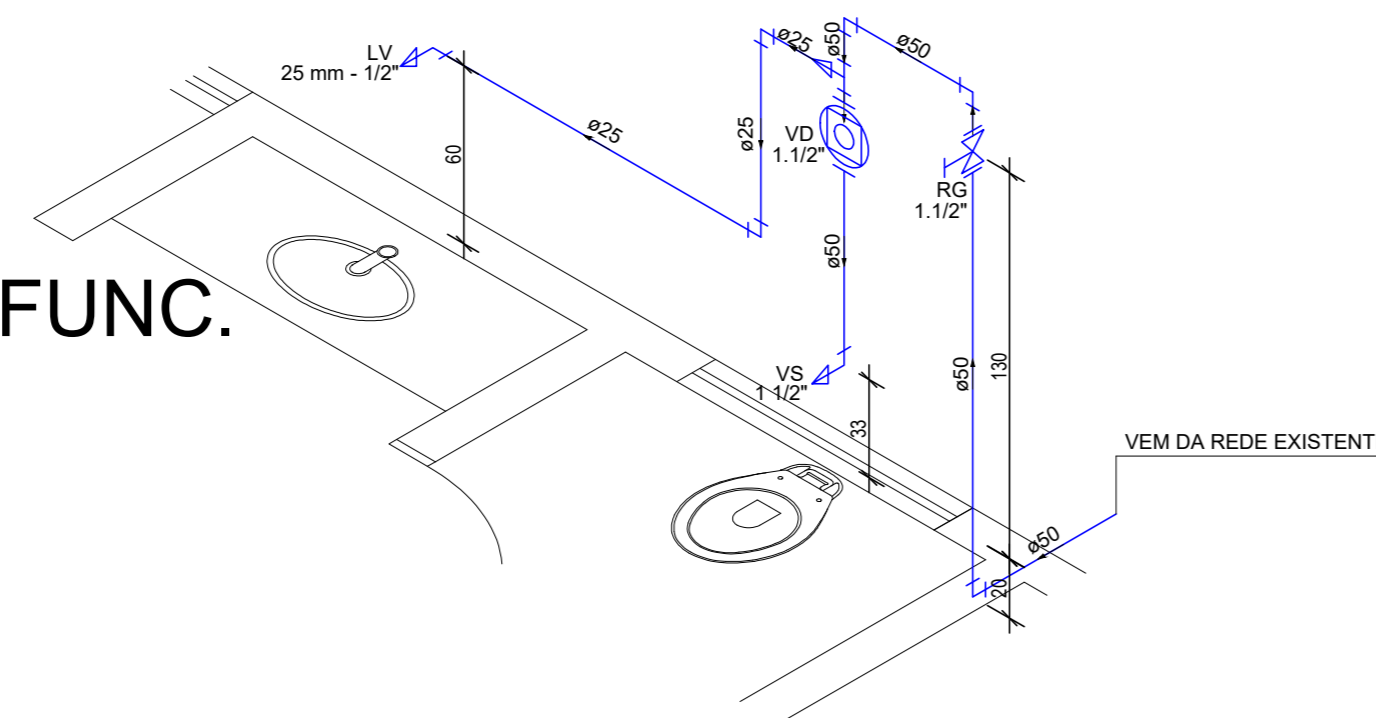

Legenda	
	Registro de gaveta c/anelo cromado c/PVC soldável - RG
	Valvula de descarga c/PVC soldável - VD

Legenda das indicações	
LV	Lavatório com jorro de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta c/anelo cromado c/PVC soldável - 1/2"
VD	Valvula de descarga c/PVC soldável - 1/2"
VS	Vaso Sanitário com valvula de descarga - 1/2"

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO _____

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO _____

EE DOM EMANUEL

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

ENDEREÇO

AVENIDA DOM BOSCO, CENTRO, SILVÂNIA - GO, CEP: 75180-000

ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMEÁVEL	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO
3.038,00M ²	1.722,99M ²	898,37M ²	48,64M ²	127,28M ²	945,99M ²

AUTOR: ARO, JULIANA SOUSA MARQUES - CAU: A101293-2

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.489.705/0001-20
PREPOSTO: GUSTAVO DE MORAIS VIEIRA JANSIM CPF: 035.054.351-77

HIDROSSANITÁRIO

TIPO DE PROJETO

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

DETALHES

LEGENDAS

ASSUNTO:

DATA: ABRIL/2020

ESCALA: INDICADA

REVISÃO: 000

Nº FOLHA: 9493016

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

1/2
FOLHA