


ANÁLISE ERGONÔMICA DE PRODUTO

LAUDO ERGONÔMICO DE PRODUTO

NORMA REGULAMENTADORA 17

ERGONOMIA

(Portaria nº. 3.751, de 23/11/1990)

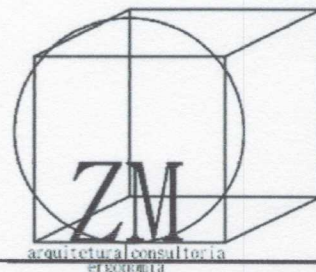

INFORMAÇÕES GERAIS

Empresa: Flexibase Indústria e Comércio de Móveis, Importação e Exportação Ltda.

CNPJ: 04.869.711/0001-58

IE: 10.347.208-8

Endereço: Rua 13, esq. c/ Av. 01, Qd. 10, Lote 19/24

Contato: João Mendes

E-mail: licitacao@flexibase.com.br

Telefone(s): (62) 3625-5222

Profissional Responsável: Tássia Zanutto Mendes

CPF: 048.275.579/26

Id. Profissional: CAU A67864-3

Endereço: Rua S2, nº. 451, Apartamento 1503 - Setor Bela Vista / Goiânia - GO

Contato: Tássia Z Mendes

E-mail: tassiamendes@gmail.com

Telefone(s): (62) 991.628.058

Observações: Ergonomista Certificada ABERGO SisCEB: nº 222

ANÁLISE ERGONÔMICA

LINHA / FAMÍLIA: FUNCIONAL

MARCA: FLEXIBASE

DESCRIPTIVO:

Produtos diversos que compõem a linha FUNCIONAL tais como balcões, conexões de mesas e estações de trabalho, mesas de refeitório, mesas de centro e mesas laterais, mesas de reunião e puf.



Rua 07 Qd. 16-C - Lt.01/14 - Gravelo Center Shopping - Cardoso - CEP 74944-050 - Aparecida de Goiânia - GO

Fone: (62) 3588-0100 - www.cartoriololiveira.com.br

Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de

[99C00A55] - TÁSSIA ZANUTTO MENDES

pessoa por mim identificada e assinado na minha presença.

Dou fé, em Aparecida de Goiânia - GO

17 de Setembro de 2024 Código Usuário: 261

Em Teste: da Verdade

JOHNATAN DE SOUZA LEITÃO ESCRIVENTE

Selo: 01402409112885724307569

Consulte: <https://portal-e-trajudicial.tjgo.jus.br>

[Handwritten signature]
Tássia Zanutto Mendes

Ergonomista Certificada ABERGO

SisCEB: nº 222

Engenheira de Segurança do Trabalho
Arquiteta e Urbanista | CAU A67864-3

OBSERVAÇÕES:

Este documento refere-se à análise ergonômica de produto e compreende um estudo baseado em referências normativas brasileiras (Norma Regulamentadora NR17 - Ergonomia; Manual de Aplicação [2002]). Este laudo ergonômico é composto por um total de duas páginas, sendo a primeira assinada e a segunda rubricada e carimbada ao rodapé.

Data de início das avaliações: 06/08/2024 | Data de finalização das avaliações: 02/09/2024

Documento: 20240806-013 | Válido até setembro de 2028.

Make Watermark


ANÁLISE ERGONÔMICA DE PRODUTO | AEP

LINHA / FAMÍLIA: FUNCIONAL

PRODUTO: DIVERSOS

DESCRIPTIVO:

Produtos diversos que compõem a linha FUNCIONAL tais como balcões, conexões de mesas e estações de trabalho, mesas de refeitório, mesas de centro e mesas laterais, mesas de reunião e puf.

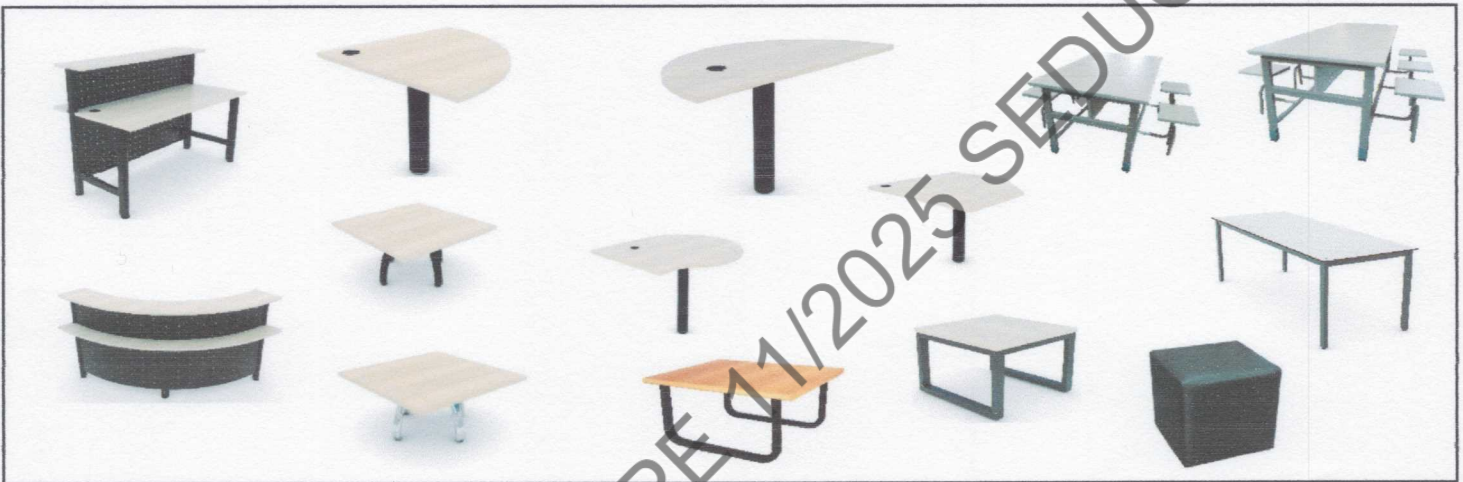IMAGENS ILUSTRATIVAS DOS PRODUTOS / FAMÍLIA (FOTO OU PROJETO)**ANÁLISE ERGONÔMICA DE PRODUTO - AEP | REQUISITOS | METODOLOGIA | NORMAS**

REQUISITOS PARA ANÁLISE ERGONÔMICA	METODOLOGIA	EMBASAMENTO NORMATIVO
<input checked="" type="checkbox"/> Produto / Família ATENDE requisitos da NR-17 (CONFORME)	Verificação através de análise visual, teste de uso do produto e usabilidade e/ou análise de projetos e documentação técnica. Análise dimensional através de medições in loco. Conferência de acordo com as normas vigentes.	NR17 - ERGONOMIA Sub Item: 17.1.1. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho, e à própria organização do trabalho.
<input type="checkbox"/> Requisito(s) não aplicável - Especificar: _____ _____		

PARECER FINAL

- ☒ Produto avaliado está em conformidade com os itens avaliados de acordo com a Norma Regulamentadora NR17 - Ergonomia (CONFORME)
- ☐ Produto avaliado NÃO está em conformidade com os itens avaliados de acordo com a Norma Regulamentadora NR17 - Ergonomia (NÃO CONFORME)

Observações:

Os produtos avaliados encontram-se em conformidade de acordo com a norma NR17 - ERGONOMIA